



Commune de Houyet
Rue Saint-Roch, 15
5560 HOUYET
www.houyet.be

ENQUÊTE PUBLIQUE

relative à l'adoption d'un arrêté ministériel établissant des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable destiné à la distribution publique, dénommé : « TRUSSOGNE G1 » (Exploitant : SWDE)

L'Administration communale porte à la connaissance de la population qu'une enquête publique est ouverte, relative à la demande susmentionnée et ce, en vertu des articles 161 §1^{er} et 162 du Code de l'Eau – Plan et programme de catégorie B. et conformément à l'article D29-7 §2 – Livre I du Code de l'Environnement.

La durée de l'enquête publique est de **30 jours** (article D.29-1 §4 2° du livre I susvisé).

Date d'affichage de l'avis d'enquête	Date de début de l'enquête publique	Date de fin de l'enquête publique	Lieu, date et heure de la réunion de clôture de l'enquête publique
20 janvier 2025	27 janvier 2025	26 février 2025	Administration communale de HOUYET, rue Saint-Roch n°15 à 5560 HOUYET Le 26 février 2025 à 14h00

Les documents sont consultables à l'Administration communale de HOUYET à partir de la date de début jusqu'à la date de fin de l'enquête publique, chaque jour ouvrable du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00, ainsi que les mercredis de 14h00 à 16h00 et le samedi matin de 9h30 à 12h00 ou un jour par semaine jusqu'à 20h00 à l'adresse suivante : Service Développement Territorial, rue Saint-Roch n°15 à 5560 HOUYET.

Le tracé des zones de prévention peut également être visualisé sur le site Internet de la Région <http://environnement.wallonie.be> (Onglets : Eau, Zones de prévention en Wallonie, Recherche d'une zone de prévention à l'enquête publique).

Vos observations peuvent être transmises, au plus tard pour le dernier jour de l'enquête, au Collège communal, rue Saint-Roch n°15 à 5560 HOUYET, ou par mail à developpement.territorial@houyet.be. Les observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par le Conseiller en environnement - developpement.territorial@houyet.be – 082/67.69.68 ou lors de la séance de clôture d'enquête publique fixée le 26 février 2025 à 14h00.

Le Directeur général,

Didier FRIPIAT


Pour le Collège :



La Bourgmestre,

Hélène LEBRUN

RIE : Trussogne G1 - Mars 2024
Code RW : 54/5/001
Annexe 1 : Plan de situation IGN

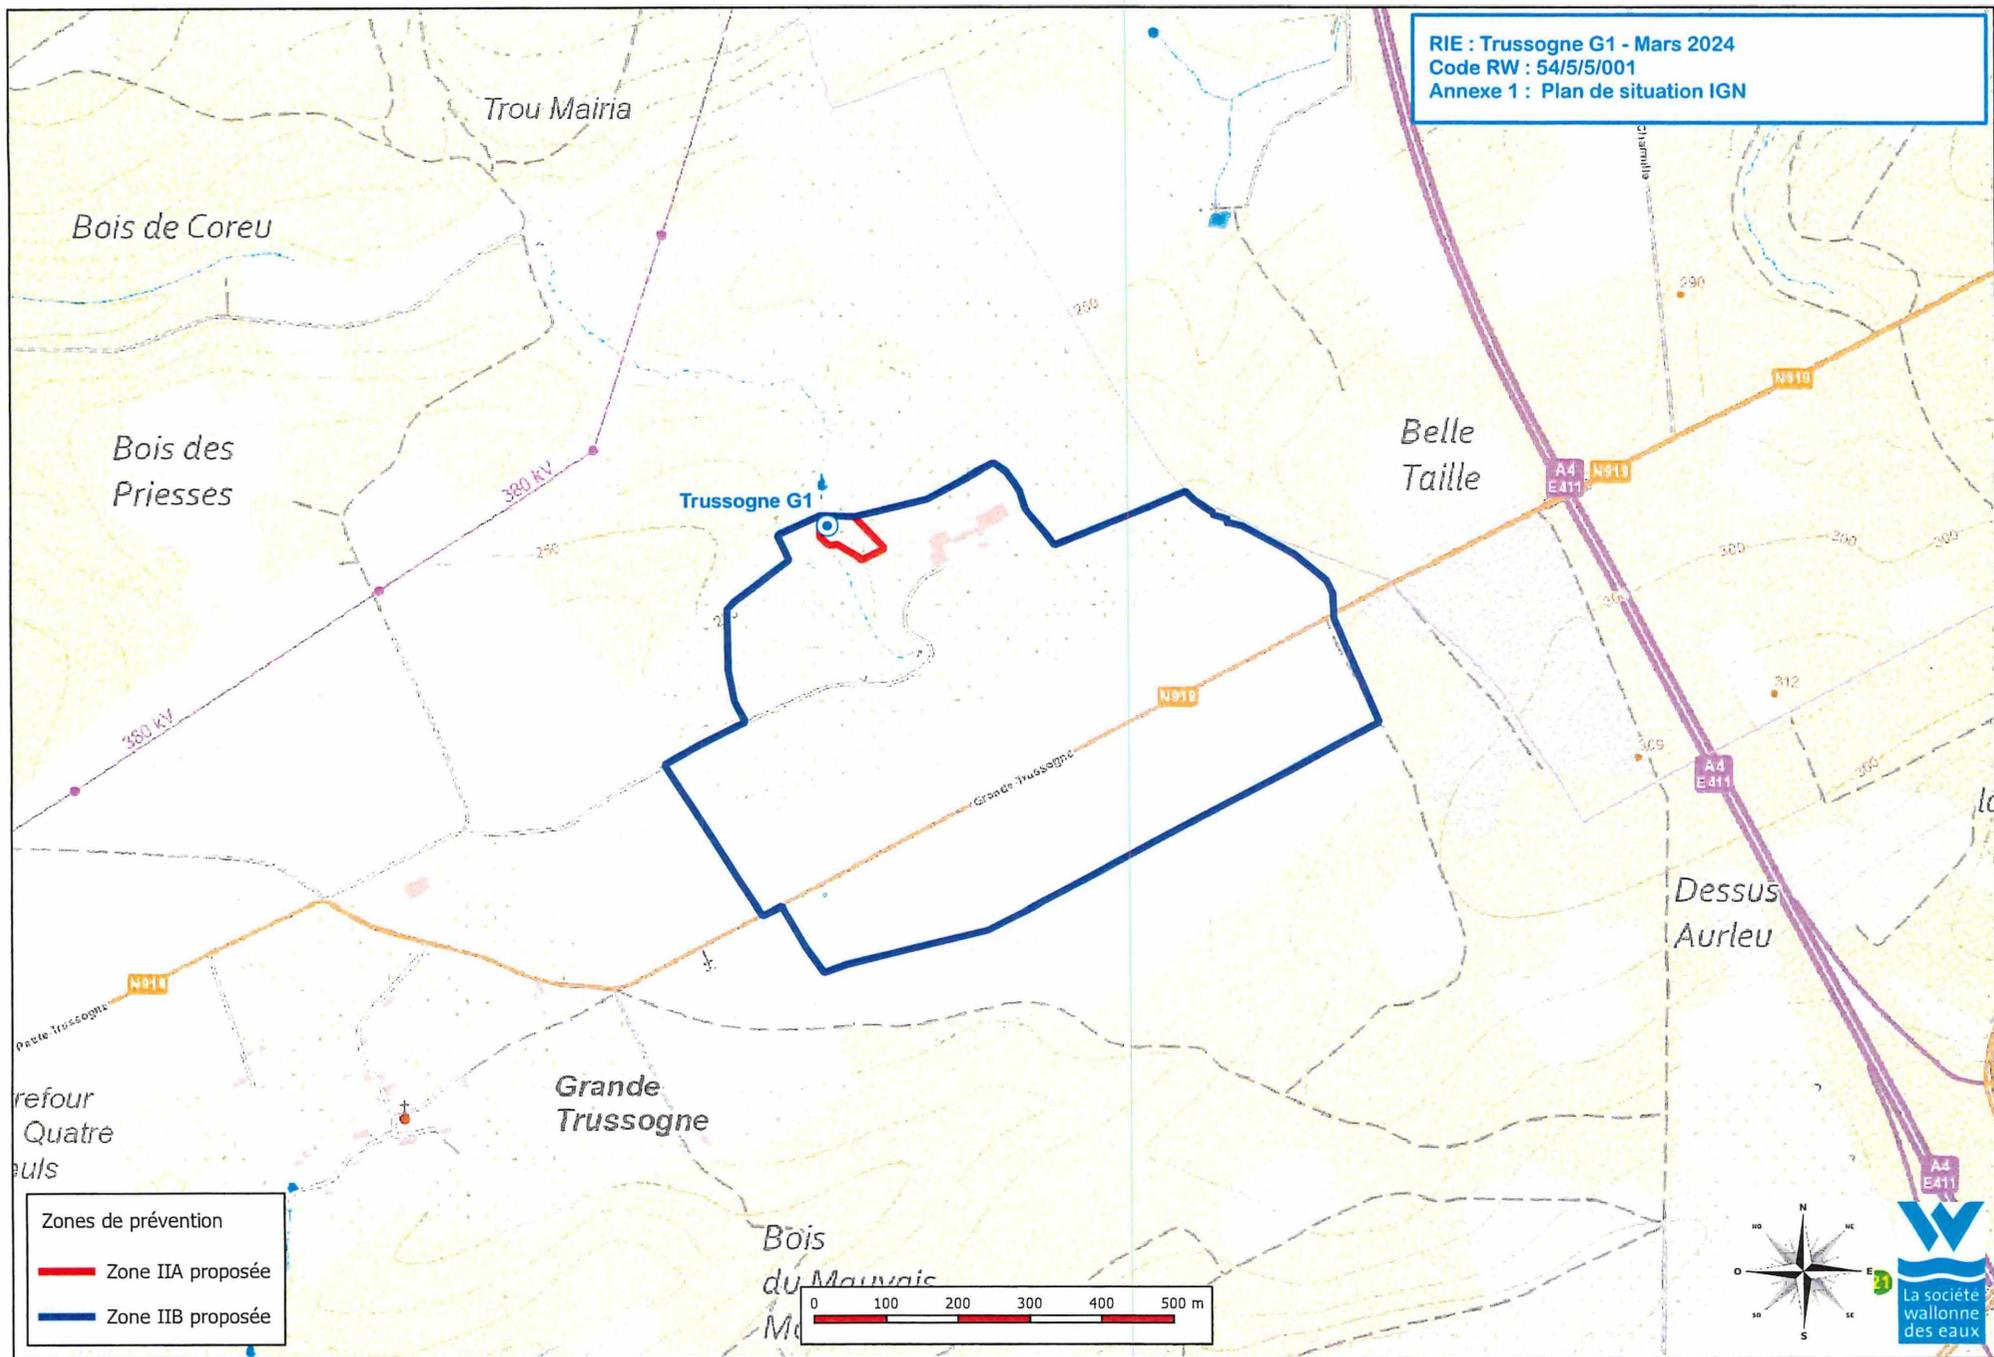

Zones de prévention

- Zone IIA proposée
- Zone IIB proposée

